



SECRETARIA GREMIAL

PROSECRETARIA CyMAT

SECRETARIA de CAPACITACION

Métodos de
LIMPIEZA y VENTILACIÓN
en el marco de la Pandemia por Covid-19

Contenidos :

- LIMPIEZA y DESINFECCIÓN
 - VENTILACIÓN
 - AIRE ACONDICIONADO
 - MEDIDORES de Dióxido de Carbono (CO₂)
-

■ LIMPIEZA y DESINFECCIÓN

Para neutralizar el virus...

respetar el MÉTODO es tan importante
como los PRODUCTOS que usamos



■ LIMPIEZA y DESINFECCIÓN

a.- El Método

La limpieza debe ser húmeda:

No se utilizarán métodos en seco

Técnica: “*Doble balde, doble trapo*”

(insertar VIDEO)



■ LIMPIEZA y DESINFECCIÓN

b.- Los Productos:

- contar con hoja de seguridad
- mantener en envase original correctamente identificado

LAVANDINA:

- colocar 1° agua y 2° lavandina
- **NO mezclarse con detergente** ni ser vertida sobre orina u otros ácidos (desprende gas cloro irritante)
- descartar a las 24 horas (pierde efecto)

DETERGENTE: genera debilidad a la partícula por sus características de “virus envuelto”

■ LIMPIEZA y DESINFECCIÓN

NO olvidar:


Lavarse las manos antes y después de la tarea

Recomendamos:

- NO usar bijouterie
 - Pelo recogido
 - Uñas limpias, recortadas y sin esmalte
-

■ **LIMPIEZA y DESINFECCIÓN**

- Respetar normas de bioseguridad
 - Manejo correcto de desechos
-



Organización Internacional del Trabajo (OIT)

► Gráfico 1. Jerarquía de control de riesgos



■ VENTILACIÓN

*¿Por qué ahora lo que **más** nos preocupa es el **AIRE** ?*



■ **VENTILACIÓN**



NATURAL


Recordar! las 3 C

CONSTANTE

CRUZADA



5 Cm. (mínimo)



■ VENTILACIÓN



NATURAL

Recordar! las 3 C


CONSTANTE

CRUZADA




5 Cm. (mínimo)

■ VENTILACIÓN NATURAL

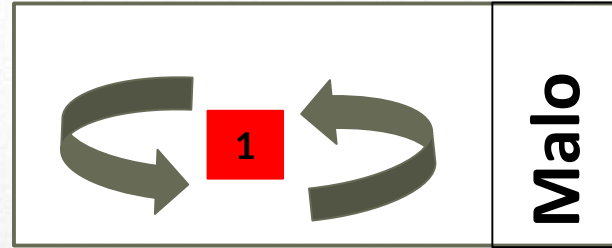

Malo

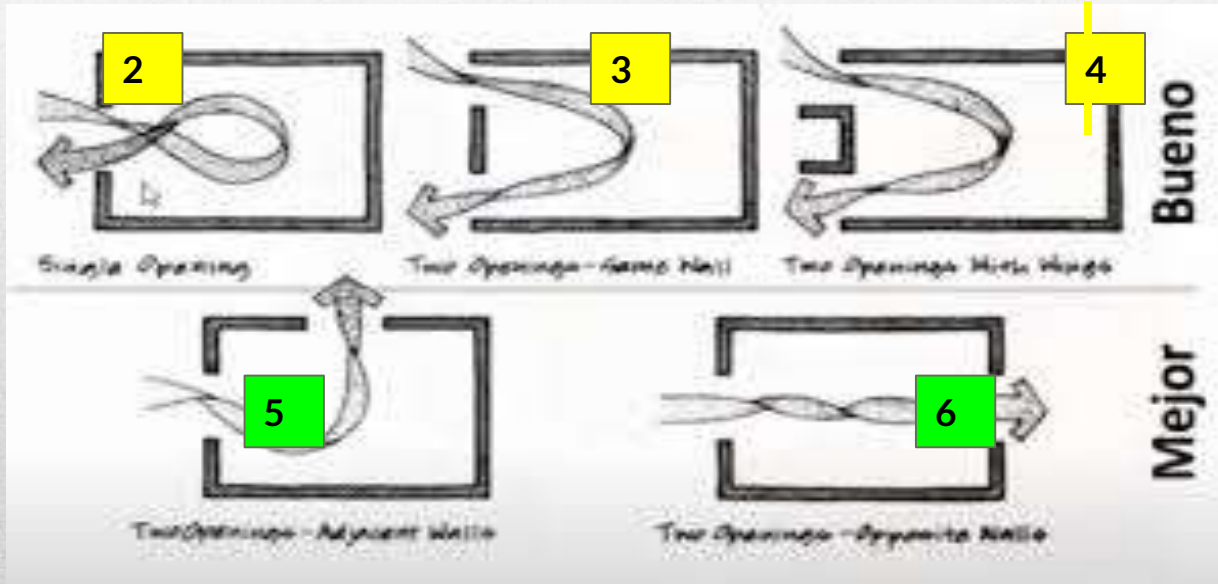

■ VENTILACIÓN



NI
FORZADA



■ VENTILACIÓN



■ VENTILACIÓN



FORZADA



■ AIRE ACONDICIONADO

Priorizar ventilación NATURAL

Si es necesario usar equipos, se recomienda:

- No apagar luego de finalizar la jornada: pasar a modo ventilación (Fan)
 - Configurar velocidad del ventilador de la unidad interior en su velocidad más baja
 - Limpiar y desinfectar los filtros de la unidad interior, periódicamente
 - Cancelar el movimiento ondulatorio configurando una posición fija: que la corriente NO de directamente sobre las personas.
-

■ **MEDIDORES de Dióxido de Carbono (CO2)**

Función: *Controlar la calidad del **AIRE** que respiramos*





Muchas gracias

SECRETARIA GREMIAL
PROSECRETARIA CyMAT

SECRETARIA de CAPACITACION
